





PROSPETTO NORD – LOTTO 1

Scala 1:50

Livello Sottotetto
+10.69
Livello Soletta
+10.57
Livello P.Secondo
+7.10
Livello Soletta
+6.98
Livello P.Primo
+3.55
Livello Soletta
+3.43
Livello P.Rialzato
±0.00
Livello Soletta
-0.12
Livello P.Interrato
-3.60
Livello P.Cortile
-3.71

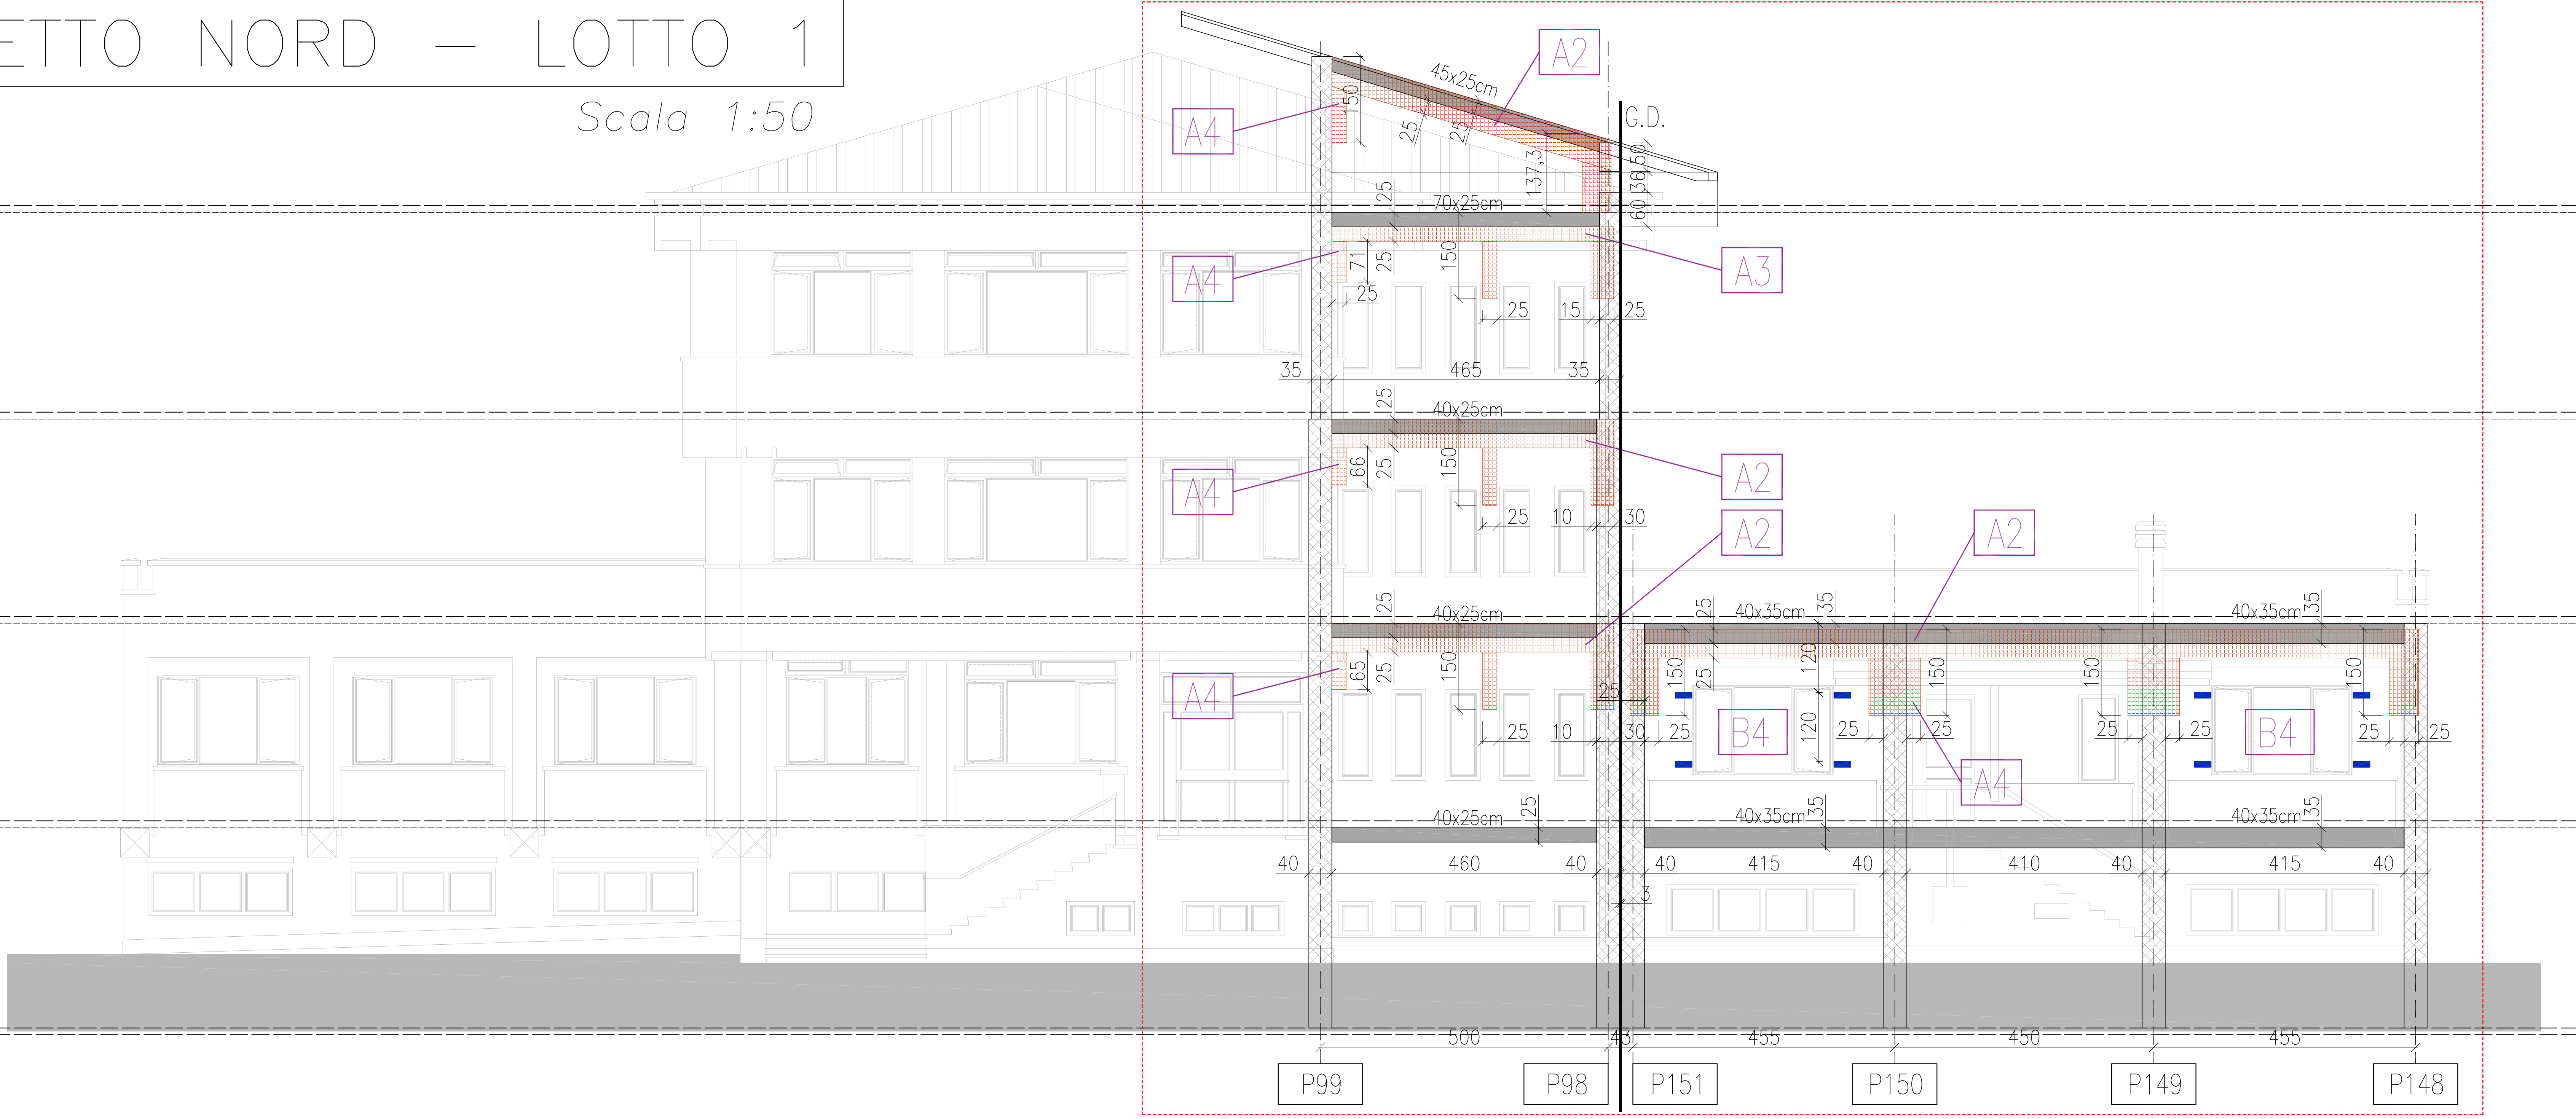

LEGENDA

BxH Travi esistenti

Pilastri esistenti

Intervento di collegamento pareti perimetrali e struttura per facciata e interno edificio (VEDI DETAGLI TIPO A)

Intervento di rinforzo pilastri e murature in facciata e interno edificio (VEDI DETAGLI TIPO B)

MATERIALI

Calcestruzzo gettato in opera:
Calcestruzzo a prestazione (UNI EN12607) con le seguenti caratteristiche:
Classe di resistenza del cemento (NEN EN12607): C35/45
Classe di resistenza del calcestruzzo (NEN EN12607): C35/45
Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bozza di consegna. E' vietato qualunque apporto d'acqua in cantiere. Prima del getto versare la Unione Lavori.

ACQUA PER ARMATURA:
Acqua di salinità massima tipo B4500, controllata in stabilimento, adibibile, con le seguenti caratteristiche: $pH \geq 4.5$ N/mmg, $R_{SO4} \leq 45$ N/mmg, $R_{CL} \leq 125$ N/mmg.
Ogni fornitura deve essere accompagnata da ogni conforme del regista qualificato con data non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA: S275JR
PER GLI ALTRI MATERIALI FARE RIFERIMENTO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME TECNICHE.

DATI STRUTTURA:

ZONA SISMICA : 3 (DM 17/01/2018)
CLASSE D'USO : III cu = 1,5
EDIFICIO : TIPO 2
TERRENO : TIPO B
CATEGORIA SUOLO : T1


NOTE AL DISEGNO
LE QUOTE INDICATE SEGUONO IL PROGETTO STRUTTURALE ORIGINALE. IN PARTICOLARE LE QUOTE CON L'ASTERISCO * SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE. CONTATTARE LA D.L. IN CASO DI DUBBI E CHIARIMENTI.

NOTE PER L'ESECUZIONE DEI RINFORZI DEI PILASTRI E MURATURE
LE QUOTE CON L'ASTERISCO * O INDICATE CON "VAR." SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE.
PER LE TASSELLATURE PREVEDERE ALMENO DUE FORI IN MODO DA GARANTIRE L'ALTERNATIVA IN CASO SI INCONTRINO DIFFICOLTA' NEL FORARE IL C.A.
SULLE PARTI INTERNE DELLE PARETI LA DEMOLIZIONE DELL'INTONACO E' A DISCREZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE A SECONDA DELLE MODALITA' ESECUTIVE SCELTE, FERMO RESTANDO IL MANTENIMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA SUPERFICIE A LAVORO ESEGUITO, CONTATTARE LA D.L. IN CASO DI DUBBI E CHIARIMENTI.
PER EVENTUALE SOSTEGNO TEMPORANEO DEI PROFILI METALLICI E' POSSIBILE IMPIEGARE TASSELLI PER MURATURE IN LATERIZIO FORATO.

NOTA ESECUTIVA PER TUTTI I DETTAGLI TIPO A: Non piegare la rete ad angolo vivo per evitare l'eventuale rottura delle fibre. Sarà cura della Direzione Lavori verificare l'eventuale presenza di architravi in calcestruzzo armato e la stabilità di esse e di conseguenza valutare la necessità della posa delle reti in tali porzioni di facciata.

PROSPETTO NORD INTERRATO IMPIANTI


Scala 1:50

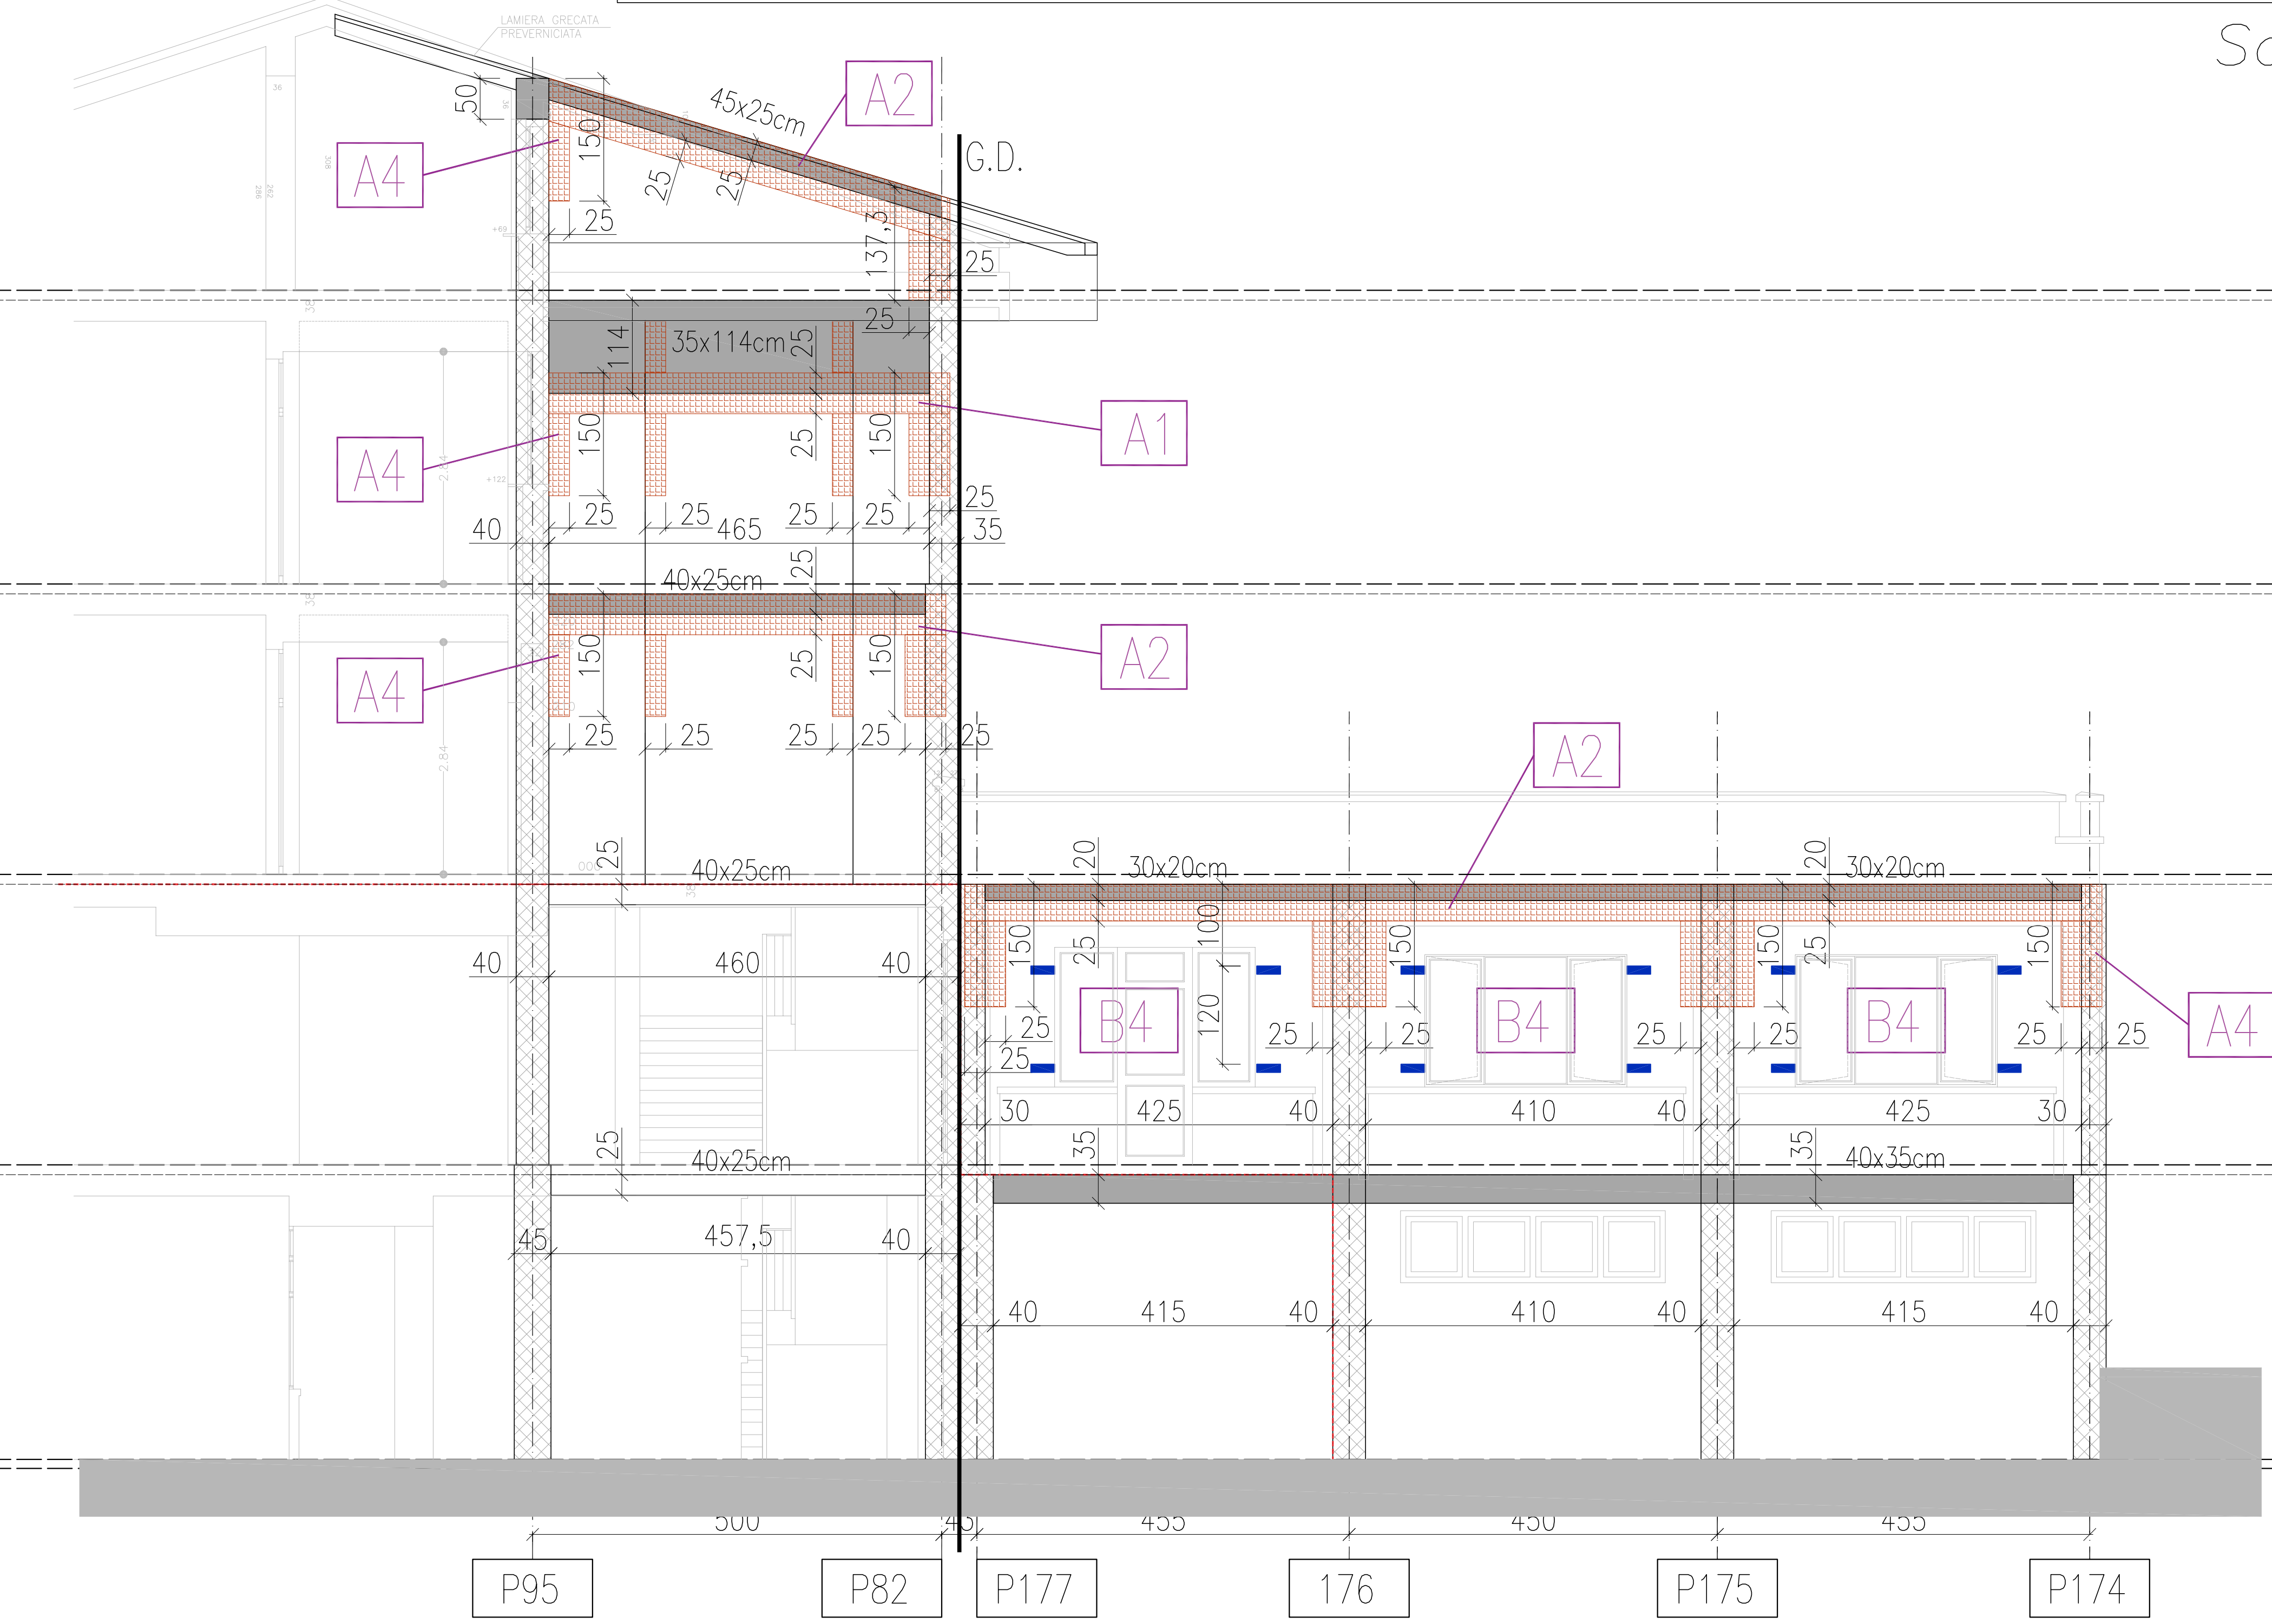

Livello Sottotetto
+10.69
Livello Soletta
+10.57
Livello P.Secondo
+7.10
Livello Soletta
+6.98
Livello P.Primo
+3.55
Livello Soletta
+3.43
Livello P.Rialzato
±0.00
Livello Soletta
-0.12
Livello P.Interrato
-3.60
Livello P.Cortile
-3.71

PROSPETTO SUD INTERRATO IMPIANTI

Scala 1:50

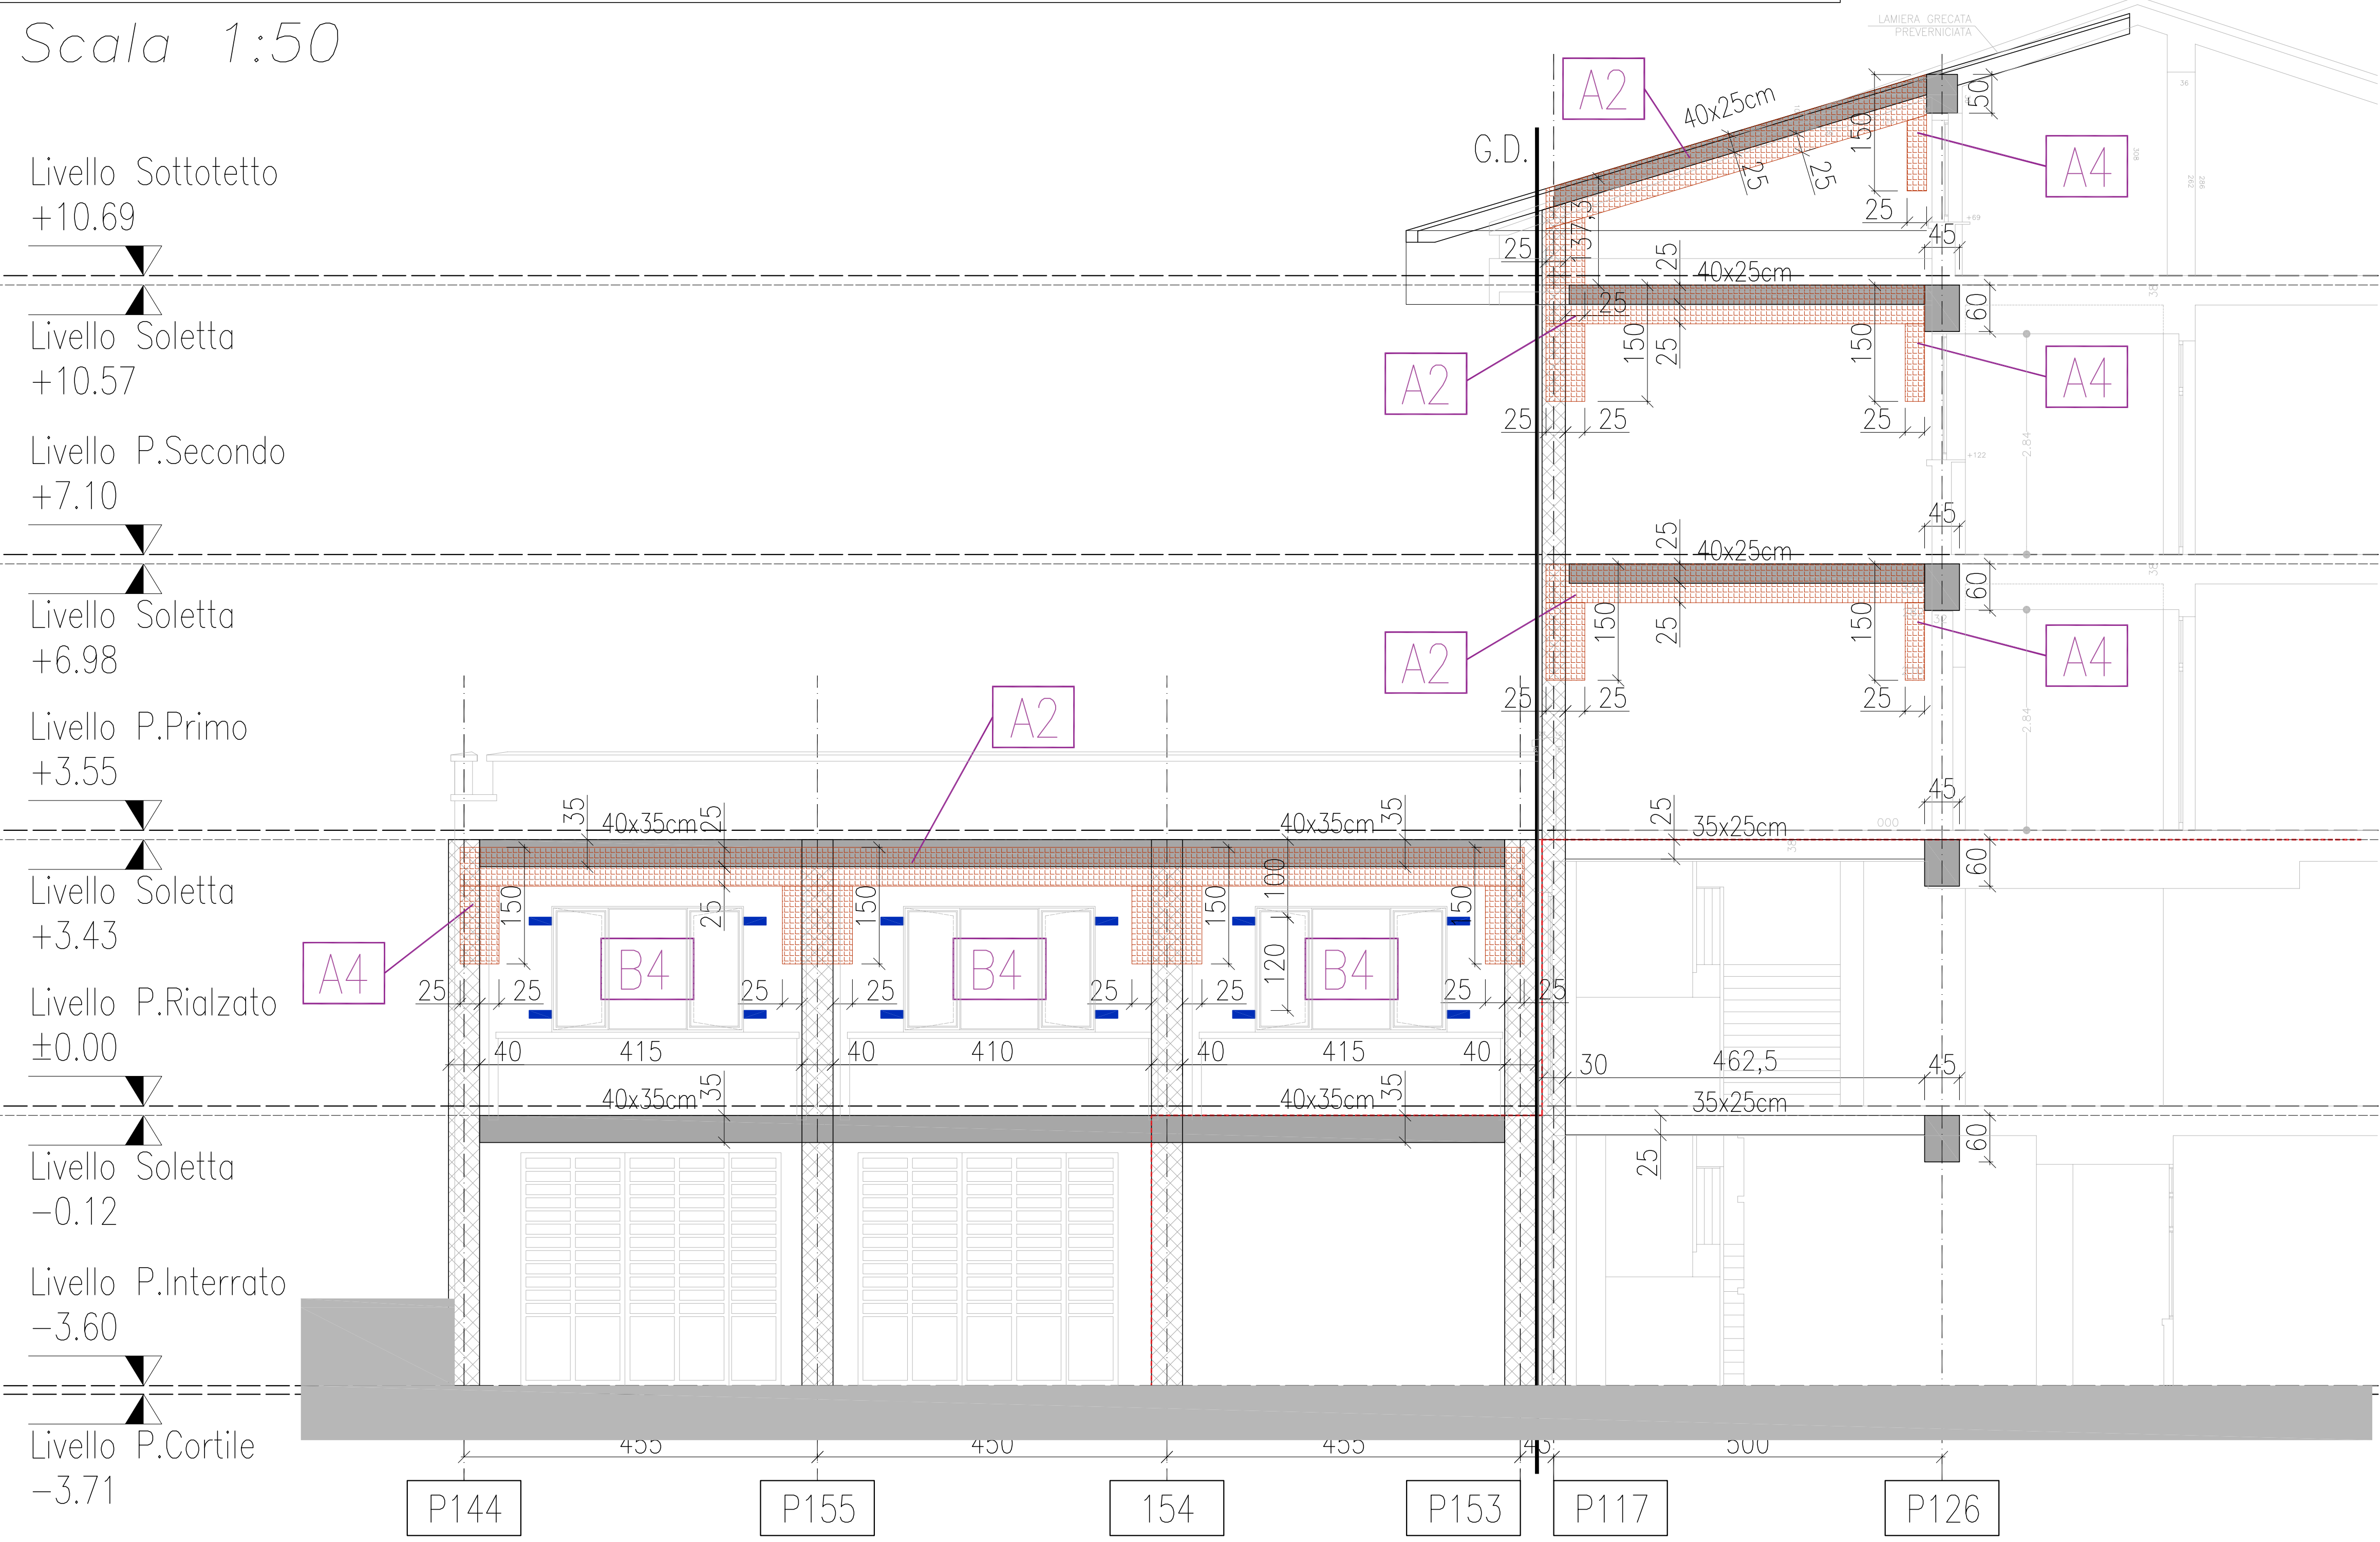

Livello Sottotetto
+10.69
Livello Soletta
+10.57
Livello P.Secondo
+7.10
Livello Soletta
+6.98
Livello P.Primo
+3.55
Livello Soletta
+3.43
Livello P.Rialzato
±0.00
Livello Soletta
-0.12
Livello P.Interrato
-3.60
Livello P.Cortile
-3.71



PROVINCIA DI CUNEO
SETTORE EDILIZIA
Corso Nizza n° 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.44.53 - fax 0171.49.86.20
cod. fisc. P.I. (I.V.A.) n° 00467020044

EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
"MARIO DELPOZZO"
corso MUR CATTOLICO
Corso Alcide De Gasperi n° 30 - 12100 CUNEO
BANDO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA
D.G.R. n. 26-7920 del 23-11-2018
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
PROPEDEUTICI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA - 2° LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO



Il Dirigente Settore Edilizia dott. Fabrizio FRENI	RUP Settore Edilizia dott. ing. Claudio DOGLIANI	Collaboratori UTP Edilizia geom. Gianfranco DUTTO geom. Maria COSTANTINAGA arch. Luisa SCHIANCHI per. ind. Filippo GIACCARDI per. ind. Giovanni CAMANO per. ind. Lorenzo MASSA	Progettista dott. ing. Marco SCAVINO PRECANT & S.R.L. Incaricato il Coordinatore Coordinatore per la sicurezza dott. ing. Alberto GENTA
SCALA: 1:50	CLUP: 180C1800220003	RIF. catastale: F. 02 map. 6	
PROGETTO DI RINFORZO TAMPONAMENTI ESTERNI E FISSAGGIO SERRAMENTI - EDIFICIO PRINCIPALE (2° LOTTO) - Prospetto Nord e Interrato Impianti			
ALLEGATO N°: 3	TAV.: 3.3.STR.A.5	DATA: 04/02/2019	AGG: